

Fiche 6412314 - Delta Dore


**Détecteur coupure secteur DSC
TYXAL+**
Réf 6412314

129.12€^{TTC*}



Voir le produit : <https://www.domomat.com/14599-detecteur-coupe-secteur-dsc-tyxal-delta-dore-6412314.html>

*Le produit Détecteur coupure secteur DSC TYXAL+
est en vente chez Domomat !*



DCS TYXAL +

FR	Détecteur de coupure secteur Radio
EN	Wireless mains power failure detector
DE	Funk-Netzausfallmelder
IT	Sensore di interruzione di corrente Radio
ES	Detector de corte del suministro eléctrico radio
PL	Radioowy czujnik odcięcia zasilania
NL	Draadloze stroomuitvaldetector



www.deltadore.com

	10mA - 230 V~ 50 Hz
	Class II
	868,7 -> 869,2 MHz / 868 -> 868,6 MHz Puissance radio max < 10 mW Récepteur catégorie 2 100 m → 300m
	-10°C / +70°C
	+5°C / +40°C
	IP 40 - IK 04
	75%
	77 x 37 x 27 mm 178 gr.
	Important product information (1, 2 et 4)



Contenu / Contents / Inhalt / Contenuto / Contenido / Spis treści / Inhoud


Instructions

Important Product Informations

1 Présentation / Presentation / Beschreibung / Presentazione / Presentación / Prezentacja / Voorstelling

- FR** Le détecteur peut être associé à un système d'alarme DELTA DORE radio X3D ou à un transmetteur TT RTC ou TT GSM X3D ou une sirène intérieure TYXAL Si. Lorsque le détecteur TYXAL DCS n'a plus d'alimentation secteur, la centrale génère un défaut technique après un délai de 30 minutes.
- EN** The detector can be associated with a DELTA DORE X3D wireless alarm system or with a TT RTC or TT GSM X3D or an indoor TYXAL Si. When the TYXAL DCS detector no longer has a mains supply, the alarm control unit generates a technical fault after 30 minutes.
- DE** Der Melder kann einer DELTA DORE X3D-Funk-Alarmanlage und/oder einem Analog- oder GSM-X3D-Telefonmodem bzw. einer TYXAL Si Innensirene zugeordnet werden. Die Alarmzentrale signalisiert Netzausfälle beim Melder TYXAL DCS nach 30 Minuten.
- IT** Il sensore può essere associato a un sistema di allarme DELTA DORE radio X3D o a un trasmettitore TT RTC o TT GSM X3D o a una sirena interna TYXAL Si. Quando il sensore TYXAL DCS non ha più alimentazione di rete, la centrale genera un'anomalia tecnica dopo un intervallo di tempo di 30 minuti.
- ES** El detector puede asociarse a un sistema de alarma DELTA DORE radio X3D, a un transmisor TT RTC o TT GSM X3D, o a una sirena interior TYXAL Si. Cuando el detector TYXAL DCS no tiene alimentación de red, la central genera un fallo técnico después de 30 minutos.
- PL** Czujnik można powiązać z radiowym systemem alarmowym DELTA DORE X3D albo z nadajnikiem TT RTC lub TT GSM X3D albo z syreną wewnętrzną TYXAL Si. Kiedy zasilanie sieciowe czujnika TYXAL DCS zostanie odcięte, po upływie 30 minut centrala generuje usterek techniczną.
- NL** De detector kan worden gekoppeld aan een alarmsysteem DELTA DORE radio X3D of een TT RTC of TT GSM X3D zender of een binnenuitsirene TYXAL Si. Wanneer de detector TYXAL DCS geen netstroom heeft, dan zal de centrale na 30 minuten een technische fout genereren.

2 Emplacement / Location / Einbauort / Posizionamento / Ubicación / Lokalizacja / Locatie

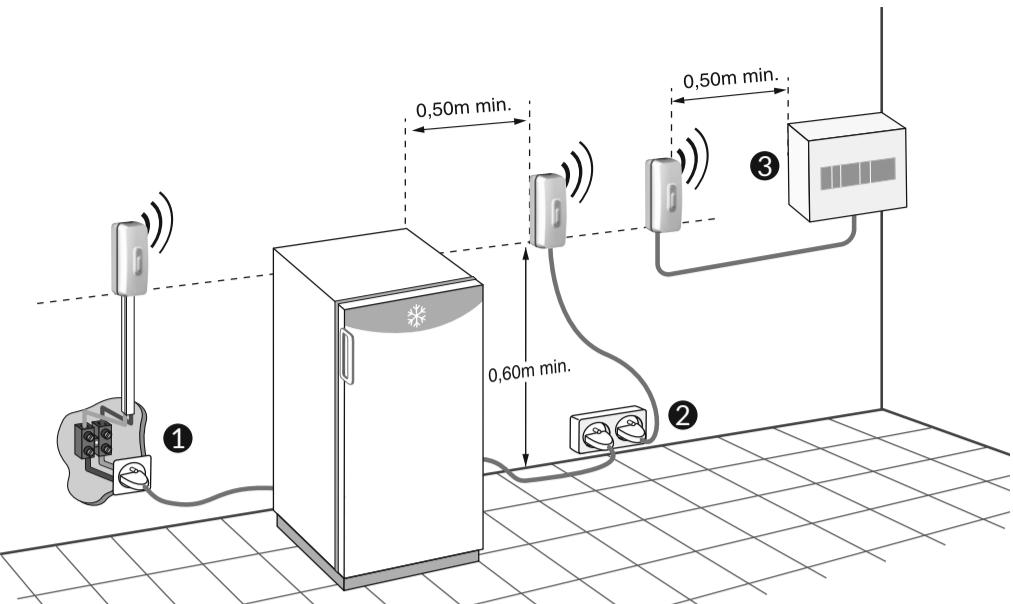

- FR** • Le détecteur coupe secteur doit être placé en intérieur.
 • Placez le détecteur à proximité d'une prise électrique (1 ou 2) ou d'un tableau électrique (3) et à une hauteur minimum de 0,60 m du sol afin de favoriser la propagation radio.
 • Fixez le détecteur à une distance minimale de 50 cm d'un tableau électrique ou d'une masse métallique.
 • Un dispositif de sectionnement accessible doit être incorporé à l'extérieur du matériel (fiche 2 pôles ou disjoncteur/sectionneur)

- EN** • The mains power failure detector must be installed indoors.
 • Install the detector near a power outlet (1 or 2) or an electrical switchboard (3) and at a minimum height of 0.60 m from the floor to increase the wireless propagation.
 • Mount the detector at least 50 cm from an electrical switchboard or metal mass.
 • An accessible disconnection device must be incorporated outside the equipment (2-pole plug or circuit breaker/disconnector)

- DE** • Der Netzausfallmelder muss im Innenbereich angebracht werden.
 • Melder in der Nähe einer Steckdose (1 oder 2) oder einer Schalttafel (3) in einer Höhe von mindestens 0,60 m über dem Boden anbringen, um eine einwandfreie Ausbreitung der Funkwellen zu gewährleisten.
 • Melder in einem Abstand von mindestens 50 cm zu Schalttafeln oder Metallteilen befestigen.
 • Außerhalb des Geräts muss eine zugängliche Trennvorrichtung eingebaut sein (2-poliger Stecker oder Leistungsschalter/Trennschalter).





- IT** • Il sensore di interruzione di alimentazione di rete deve essere posizionato in ambienti interni.
 • Posizionare il sensore vicino a una presa elettrica (1 o 2) o a un quadro elettrico (3) e a un'altezza minima di 0,60 m dal suolo, al fine di favorire la propagazione radio.
 • Fissare il sensore a una distanza minima di 50 cm da un quadro elettrico o da una massa metallica.
 • Un dispositivo di sezionamento accessibile deve essere incorporato all'esterno dell'apparecchiatura (spina a 2 poli o interruttore automatico/sezionatore).

- ES** • El detector de cortes de alimentación se debe colocar en el interior.
 • Coloque el detector cerca de una toma de corriente (1 o 2) o de un cuadro eléctrico (3) y a una altura mínima de 0,60 m del suelo para favorecer la propagación radio.
 • Fije el detector a una distancia mínima de 50 cm de un cuadro eléctrico o de una masa metálica.
 • Se debe incorporar un dispositivo de desconexión accesible fuera del equipo (enchufe bipolar o disyuntor/desconector).

- PL** • Czujnik odcięcia zasilania sieciowego musi być umieszczany wewnętrznie.
 • Aby ułatwić rozprzestrzenianie się fal radiowych, umieść czujnik w pobliżu gniazdka elektrycznego (1 lub 2) lub tablicy elektrycznej (3) i na minimalnej wysokości 0,60 m nad podłogą.
 • Zamocować czujnik w minimalnej odległości 50 cm do tablicy elektrycznej lub masy metalowej.
 • Dostępne urządzenie odłączające musi być wbudowane na zewnątrz urządzenia (2-biegunkowa wtyczka lub wyłącznik/odłącznik)

- NL** • De stroomonderbrekingsdetector moet binnen worden geplaatst.
 • Plaats de sensor in de buurt van een stopcontact (1 of 2) of een elektrisch paneel (3) en op een minimale hoogte van 0,60 m boven de grond om de radiopropagatie te bevorderen.
 • Bevestig de schakelaar met een minimale afstand van 50 cm van een elektrisch paneel of metalen massa.
 • Een toegankelijke ontkoppelinrichting moet buiten de apparatuur worden ingebouwd (2-polige stekker of stroomonderbreker/scheider).

3 Raccordement / Connection / Anschließen / Collegamento / Conexión / Podłączenie / Aansluiting

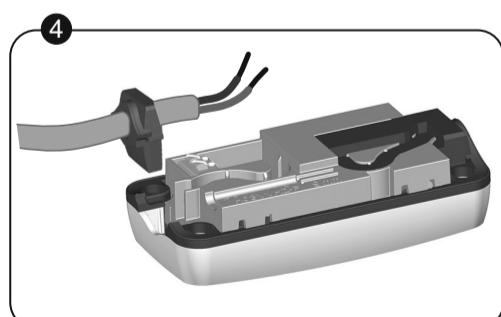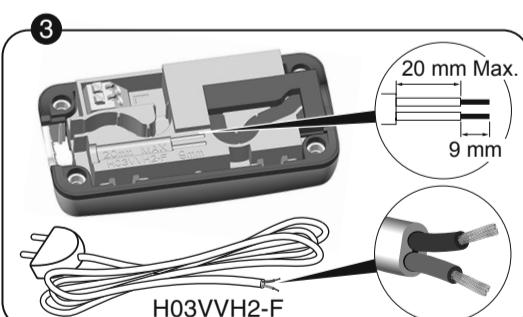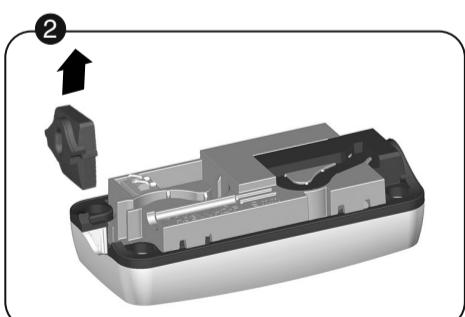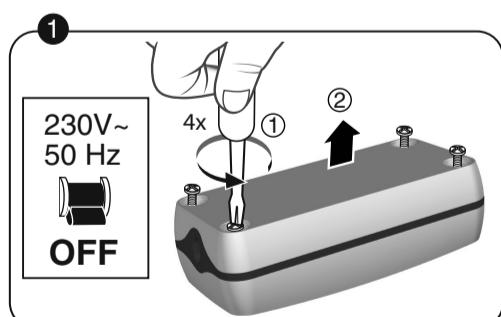

- FR** ① Vérifiez que l'installation est hors tension.
Ouvrez le boîtier du récepteur.

- ② Ôtez le passe-câble.

- ③ Câblez un fil de type H03VVH2-F 2 x 0,75 mm² (non fourni). Dénudez les fils selon le gabarit de dénudage.

- EN** ① Check that the installation is switched off.
Open the receiver unit.

- ② Remove the cable glands.

- ④ Fit a cable of the type H03VVH2-F 2 x 0,75 mm² (not supplied). Strip the wires using the strip gauge.

- DE** ① Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Gehäuse des Empfängers öffnen.

- ② Kabeldurchführungen entfernen.

- ⑤ Draht vom Typ H03VVH2-F 2 x 0,75 mm² verkabeln (nicht im Lieferumfang). Drähte mit Hilfe des Abisolierwerkzeugs abisolieren.

- IT** ① Assicurarsi che l'impianto sia fuori.
Aprire la scatola del ricevitore.

- ② Rimuovere il passacavi.

- ⑥ Cablare un filo tipologia H03VVH2-F 2 x 0,75 mm² (non fornito). Sguainare i fili con una spelacavi.

- ES** ① Compruebe que la instalación está apagada.
Abra la caja del receptor.

- ② Retire los pasacables.

- ⑦ Realice el cableado del hilo tipo H03VVH2-F 2 x 0,75 mm² (no incluido). Pele el cable con la ayuda del dispositivo de pelado de cables

- PL** ① Sprawdź, czy zasilanie instalacji jest wyłączone. Otwórz obudowę odbiornika.

- ② Wyjmij przepust kablowy.

- ⑧ Podłącz przewód typu H03VVH2-F 2 x 0,75 mm². (brak w zestawie). Za pomocą szablonu zdejmij izolację z przewodów.

- NL** ① Controleer of de installatie is uitgeschakeld.
Open het kastje van de ontvanger.

- ② Verwijder de ring.

- ⑨ Bekabel een draad van het type H03VVH2-F 2 x 0,75 mm² (niet meegeleverd). Strip de kabel met behulp van het sjabloon voor het kabelstrippen.

- ④ Insérez le fil dans le passe-câble en respectant le sens de montage.

- ⑤ Insert the wires into the cable glands.
Ensure the wires are correctly positioned.

- ⑥ Drähte in Kabeldurchführung einführen.
Montagerichtung beachten.


- ⑦ Inserire i fili nel passacavi.
Attenzione al senso di montaggio.

- ⑧ Introduzca los hilos en los pasacables.
Respete el sentido de montaje.

- ⑩ Wsuń przewody do przepustu kablowego.
Uwaga na kierunek montażu.

- ⑪ Steek de kabels door de ring.
Let op de montagerichting.

3 Raccordement (suite) / Connection / Anschließen / Collegamento / Conexión / Podłączenie / Aansluiting

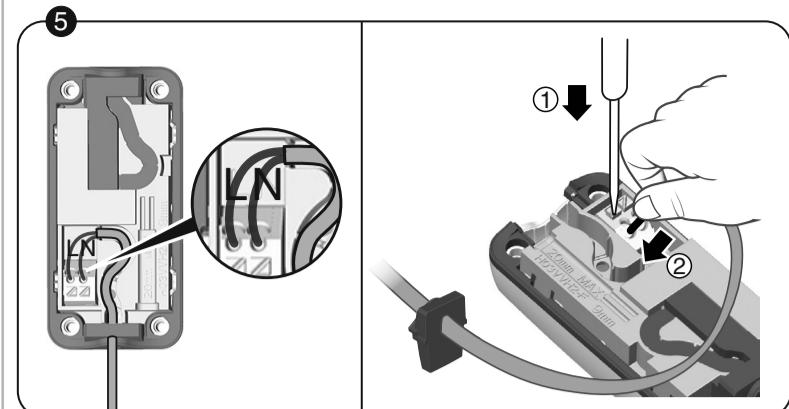

FR ⑤ Câblez le fil.

EN ⑤ Fit the wires of the lamp and mains supply.


DE ⑤ Drähte der Lampe und des Netzkabels verkabeln.

IT ⑤ Cablare i fili della lampada e dell'alimentazione di rete.

ES ⑤ Realice el cableado de los hilos de la lámpara y de la alimentación de red.

PL ⑤ Podłącz przewody lampy zasilania sieciowego.

NL ⑤ Bekabel de draden van de lamp en de voeding.

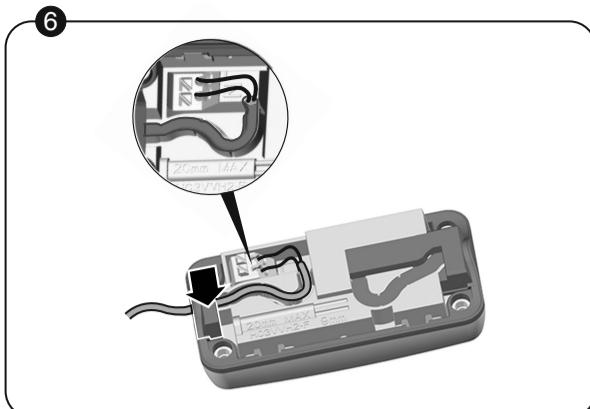

FR ⑥ Placez le fil dans le chemin de câble.
Insérez le passe-câble dans son logement.

EN ⑥ Place the wires in the ducts. Insert the cable glands into their housing.


DE ⑥ Drähte in Kabelkanäle einlegen. Kabeldurchführungen wieder in das entsprechende Fach einsetzen.

IT ⑥ Mettere i fili nelle canalette.
Inserire i passacavi in sede.

ES ⑥ Coloque los hilos en las canaletas de cableado.
Introduzca los pasacables en su sitio.

PL ⑥ Włóz przewody do koryt kablowych.
Włóz przepusty kablowe do gniazd.

NL ⑥ Plaats de kabels in de kabelgoten.
Plaats de ringen in hun behuizing.

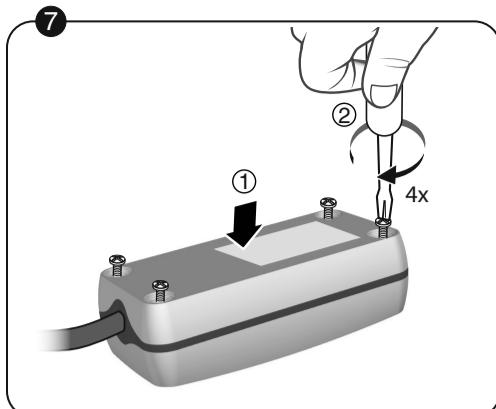

FR ⑦ Fermez le boîtier et vissez les 4 vis.

EN ⑦ Close the receiver unit and tighten the four screws.

DE ⑦ Empfängergehäuse schließen und die 4 Schrauben eindrehen.


IT ⑦ Chiudere la scatola del ricevitore ed avvitare le 4 viti.

ES ⑦ Cierre la caja del receptor a atornille los cuatro tornillos.

PL ⑦ Zamknij obudowę odbiornika i wkręć 4 wkręty.

NL ⑦ Sluit de kast van de ontvanger en draai de 4 schroeven aan.

4 Fixation / Mounting / Montage / Fissaggio / Fijación / Mocowanie / Bevestiging

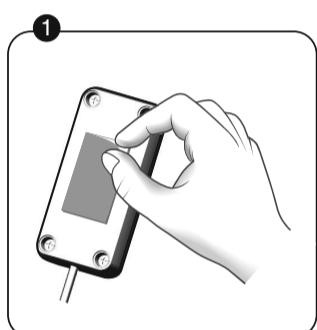

FR ① Décollez la partie papier du scotch double face.

EN ① Remove the backing paper from the double-sided tape.


DE ① Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband abziehen.

IT ① Staccare la parte di carta dello scotch biadesivo.

ES ① Despegue el papel del adhesivo de doble cara.

PL ① Odkleić zabezpieczenie papierowe z taśmy dwustronnej.

NL ① Verwijder het papieren gedeelte van de dubbelzijdige kleefband.

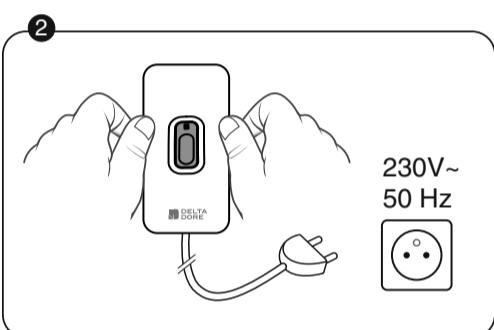

FR ② Collez le détecteur à proximité de la source d'alimentation à surveiller et le mettre sous tension.

EN ② Fix the detector near the power source to be monitored and switch it on.

DE ② Melden in der Nähe der zu überwachenden Spannungsquelle anbringen und einschalten.


IT ② Incollare il sensore vicino alla fonte di alimentazione da sorvegliare e metterlo sotto tensione.

ES ② Pegue el detector cerca de la fuente de alimentación a vigilar y enciéndalo.

PL ② Przykleić czujnik w pobliżu źródła zasilania, które ma być nadzorowane i włączyć jego zasilanie.

NL ② Plak de detector dicht bij de te controleren stroombron en zet hem aan.

5 Mise en service / Activation / Inbetriebnahme / Attivazione / Activación / Uruchamianie / Inbedrijfstelling

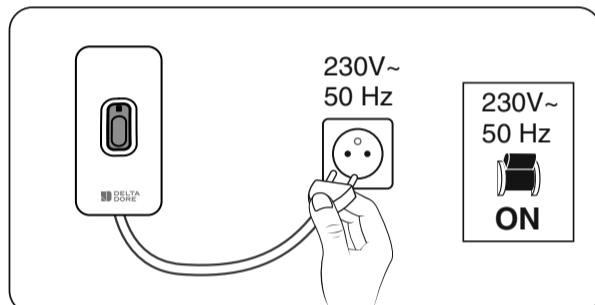

FR Branchez le détecteur coupure secteur sur une prise électrique 230V.

EN Connect the mains failure detector to a 230 V power outlet.

DE Netzausfallmelder an eine 230 V-Steckdose anschließen.

IT Collegare il sensore di interruzione di alimentazione di rete a una presa elettrica 230V.

ES Conecte el detector de corte del suministro eléctrico a una toma eléctrica de 230 V.

PL Podłączyć czujnik odcięcia zasilania sieciowego do gniazda elektrycznego 230 V.

NL Sluit de stroomonderbrekingsdetector aan op een 230V AC stopcontact.

6 Fonctionnement avec un système d'alarme / Operation with an alarm system / Betrieb mit einer Alarmanlage / Funzionamento con un sistema d'allarme / Funcionamiento con el sistema de alarma / Działanie z systemem alarmowym / Werking met alarmsysteem

FR • Association avec un système d'alarme
• Test
• Retour à la configuration usine

EN • Association with an alarm system
• Test
• Restoring factory settings

DE • Verbindung mit einer Alarmanlage
• Test
• Rückkehr zur Werkseinstellung

IT • Associazione con un sistema d'allarme
• Test
• Ritorno alla configurazione di fabbrica

ES • Asociación con el sistema de alarma
• Prueba
• Volver a la configuración de serie

PL • Powiązanie z systemem alarmowym
• Test
• Przywrócenie konfiguracji fabrycznej

7 Fonctionnement en mode autonome / Operation in autonomous mode / Autonomer Betrieb / Funzionamento in modalità autonoma / Funcionamiento en modo autónomo / Działanie w trybie niezależnym / Werking in autonome modus

FR • Association avec une sirène ou un transmetteur téléphonique
• Test
• Retour à la configuration usine

EN • Association with a siren or a telephone transmitter
• Test
• Restoring factory settings

DE • Verbindung mit einer Sirene oder einem Telefonmodem
• Test
• Rückkehr zur Werkseinstellung

IT • Associazione con una sirena o un trasmettitore telefonico
• Test
• Ritorno alla configurazione di fabbrica

ES • Asociación con una sirena o un transmisor telefónico
• Prueba
• Volver a la configuración de serie

PL • Powiązanie z syreną lub nadajnikiem telefonicznym
• Test
• Przywrócenie konfiguracji fabrycznej

NL • Koppelen met een sirene of een telefoonzender
• Test
• Fabriekseinstellingen herstellen

Zie Patrz instrukcja instalacji systemu

Zie Zie installatiehandleiding systeem

Zie Patrz instrukcja TYXAL Si lub TYXAL RTC lub TYXAL GSM

Zie Zie handleiding TYXAL Si of TYXAL RTC of TYXAL GSM