

**CARACTERISTICAS TECNICAS:****E**

Regulación :	+5°C a +30°C
Diferencial de temperatura :	0.6°C a 20°C (modelos sin resistencia) 0.4°C a 20°C (modelos con resistencia)
Gradiente de temperatura :	1K/15min.
Potencia de contactos :	10(3)A/250V
Contactos :	Plata 1000/1000
Alimentación :	230V/50Hz
Protección eléctrica :	Clase II IP30
Dimensiones :	83x86x39mm

**CARATTERISTICHE TECNICHE :****I**


Regolazione :	da +5°C a +30°C
Differenziale temperatura :	da 0.6°C a 20°C(modelli senza resistenza) da 0.4°C a 20°C (modelli con resistenza)
Gardiente temperatura :	1K/15min.
Potenza contatti :	10(3)A/250V
Contatti :	Argento 1000/1000
Alimentazione :	230V/50Hz
Protezione elettrica :	Classe II IP30
Dimensioni :	83x86x39mm

**TECHNISCHE MERKMALE :****D**


Regulierung :	+5°C bis +30°C
Temperaturdifferential :	0.6°C bis 20°C (Modelle ohne Widerstand) 0.4°C bis 20°C (Modelle mit Widerstand)
Temperaturgradient:	1K/15min.
Kontaktstärke:	10(3)A/250V
Kontakte:	Silber 1000/1000
Zufuhr:	230V/50Hz
Elektrischer Schutz:	Klasse II IP30
Masse:	83x86x39mm

**E Limitación****GB Limitation****F Limitacion****D Begrenzung**

1



2

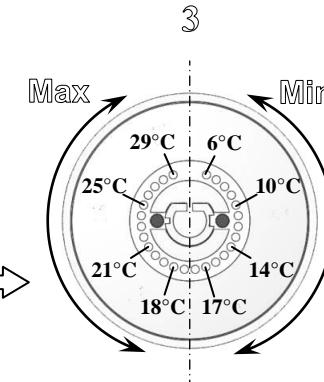

3


**CARATTERISTICHE TECNICHE :****CARACTÉRIQUES TECHNIQUES:****F**

Réglage:	+5°C à +30°C
Differentiel de température:	0.6°C à 20°C(modèles sans résistance) 0.4°C à 20°C(modèles avec résistance)
Gradient de température :	1K/15min.
Puissance de contacts :	10(3)A/250V
Contacts :	Argent 1000/1000
Alimentation :	230V/50Hz
Protection électrique :	Class II IP30
Dimensions :	83x86x39mm

**TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN****NL**

Regeling:	+5°C tot +30°C
Differentieel temperatuur:	0.6°C à 20°C(modellen zonder weerstand) 0.4°C to 20°C(modellen met weerstand)
Temperatur gradient :	1K/15min.
Voeding contacten :	10(3)A/250V
Contacten :	Zilver 1000/1000
Voeding :	230V/50Hz
Electrische bescherming :	Class II IP30
Afmetingen :	83x86x39mm

**E Limitación****GB Limitation****F Limitacion****D Begrenzung****E Limitación****GB Limitation****F Limitacion**

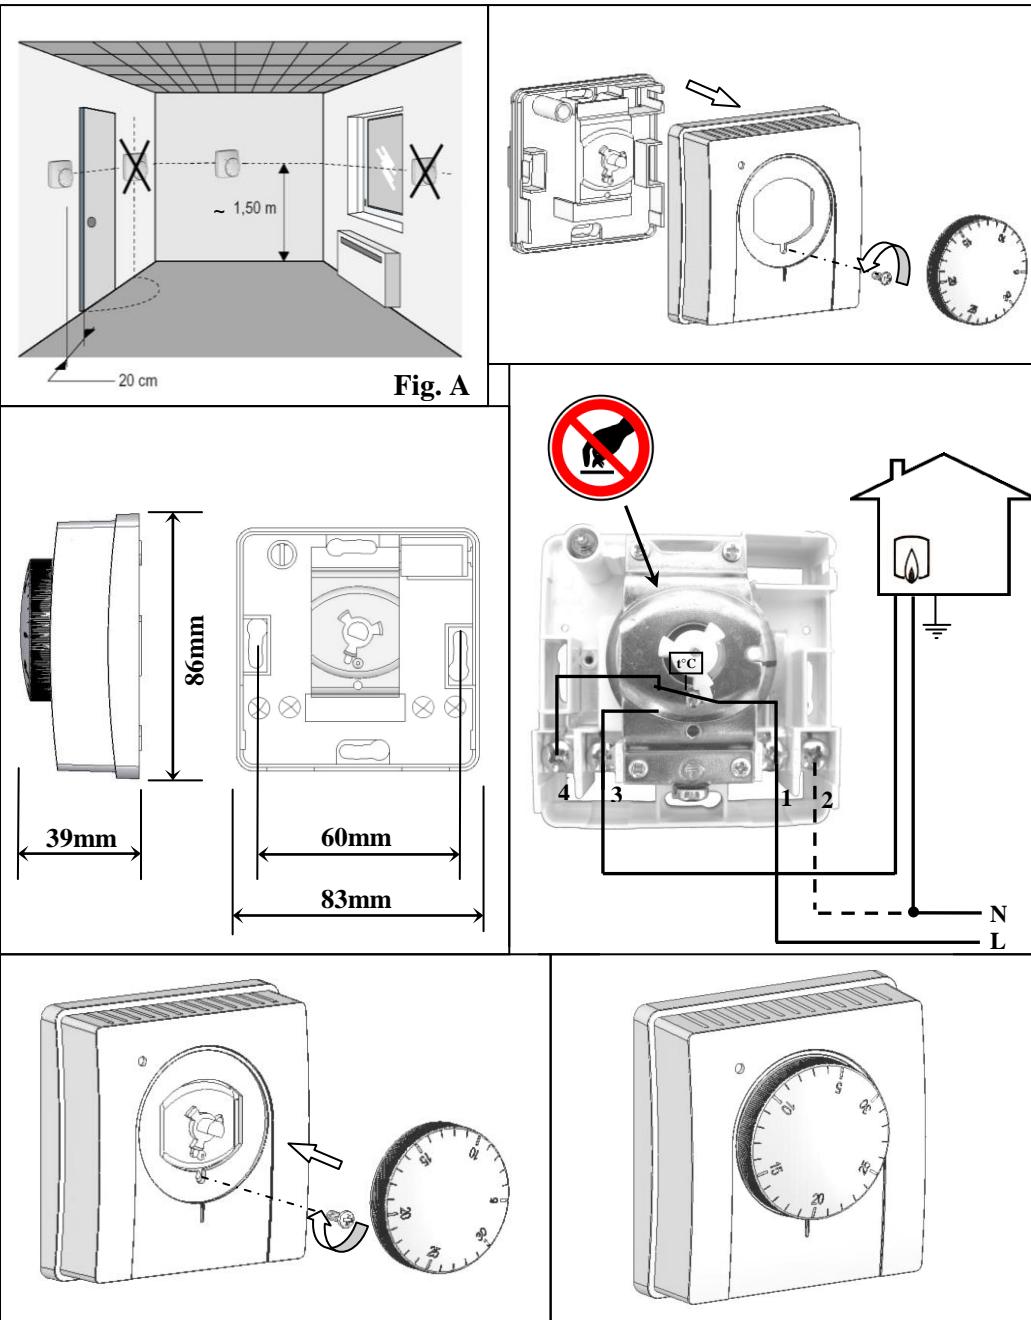

Conforme a las Directivas Europeas 89/336/CEE de Compatibilidad Electromagnética y 73/23/CEE de Baja Tensión.  
It complies with European Directives 89/336/CEE of Electro-Magnetic Compatibility and 73/23/CEE of Low Voltage.  
Di conformità con le Direttive Europee 89/336/CEE sulla Compatibilità Elettromagnetica e 73/23/CEE sulla Bassa Tensione.  
Conforme aux Directives Européennes 89/336/CEE relative à la Compatibilité Electromagnétique et 73/23/CEE de Basse Tension.  
In Übereinstimmung mit dem Europäischen Vorstand 89/336/CEE der Elektromagnetischen Vereinbarkeit und 73/23/CEE der Niederspannung  
Conform aan de Europese richtlijn 89/336/CEE betreffende de electromagnetische kompatibiliteit 73/23/CEE op laagspanning.



## INSTALACIÓN Y MONTAJE :

E

El termostato debe ser colocado para un correcto funcionamiento a 1,5 metros del suelo aproximadamente, y siempre evitando las corrientes de aire y las fuentes de calor, según muestra la Figure A.  
Puede ir fijado tanto a través de una caja de conexión empotrada, o directamente a la pared, mediante dos de los orificios de la parte posterior de la base del termostato. (Importante : situarlo sobre una superficie completamente plana sin rugosidades utilizando tornillos de medida 3x22mm como máximo).

- 1.Extraer el botón regulador haciendo una suave presión hacia fuera mediante un destornillador de punta fina entre el botón y la tapa.
- 2.Aflojar el único tornillo para poder retirar la tapa.
- 3.Fijar la base del termostato directamente a la pared o cajetín eléctrico.
- 4.Conectar los cables eléctricos en los bornes de acuerdo con el esquema de conexión representado en el interior de la tapa del propio termostato.
- 5.Montar la tapa apretando el tornillo correspondiente y colocar de nuevo el botón regulador con una suave presión manual.

## INSTALLAZIONE E MONTAGGIO :

I

Il termostato deve essere collocato per un corretto funzionamento a 1,5 metri dal suolo circa, e sempre evitando le correnti d'aria e le fonti di calore, come illustrato sulla Figura A.

Potrà essere fissato sia tramite scatola di connessione incastri o direttamente sulla parete, tramite due dei fori della parte posteriore della base del termostato. (Importante : collocarlo su di una superficie completamente piatta, senza rugosità, utilizzando viti di massimo 3x22mm).  
1. Estrarre il pulsante di regolazione con una leggera pressione verso fuori adoperando un cacciavite a punta fine tra il pulsante ed il coperchio.  
2. Allentare la vite del coperchio per poterlo estrarre.  
3. Fissare la base del termostato direttamente sulla parete o nella cassetta di distribuzione.  
4. Collegare i cavi elettrici sui terminali come sullo schema elettrico riprodotto all'interno del coperchio del termostato stesso.  
5. Sistemare il coperchio serrandone la vite e remettere il pulsante di regolazione con una leggera pressione manuale.

## INSTALATION UND MONTAGE:

D

Der Thermostat muss für einen korrekten Betrieb in einem Abstand von ungefähr 1,5 Metern vom Boden befestigt werden, unter Vermeidung von Zugluft und Wärmequellen, wie in Figur A Vorgegeben.

Er kann entweder durch einen eingebauten Verbindungskasten oder direkt an der Wand mittels der zwei Öffnungen des hinteren Teiles des Thermostathäuses befestigt werden. (Wichtig: Sie es auf eine vollständig flache Oberfläche, ohne Verhüllungen, durch Benutzung von Schrauben mit den Höchstmassen 3x22mm, an).

1. Ziehen Sie den Regelknopf mit leichtem Druck, mit Hilfe eines Schraubenziehers mit feiner Spitzte, zwischen Taste und Deckel nach aussen.
2. Lockern Sie die einzige Schraube um den D Deckel entfernen zu können.
3. Befestigen Sie die Thermostathäuse direkt an die Wand oder an den elektrischen Kasten.
4. Verbinden Sie die Elektrokabel an den Klemmen wie im Verbindungsschema im Deckelinneren des gleichen Thermostates dargestellt wird.
5. Montieren Sie den Deckel indem Sie die entsprechende Schraube anziehen und stecken den Regelknopf wieder an.

## INSTALLATION AND ASSEMBLY:

GB

For correct operation, the thermostat must be positioned approx. 1,5m from the floor, and always away from draughts and heat sources as shown in Figure A. It can be fixed either through a built-in connection box, or directly to the wall, by means of two of the holes on the back part of the thermostat base. (Important: locate it on an absolutely flat surface with no bumps, using screws size 3x22mm as a maximum).

1. Remove the regulator button by pressing gently outwards with a narrow screwdriver between the button and the cover.
2. Loosen the single screws to be able to withdraw the cover.
3. Fix the thermostat base directly to the wall or electric cabinet.
4. Connect the electric cables to the terminals in accordance with the attached electrical diagram, which is shown inside the thermostat lid.
5. Assemble the cover by pressing on the corresponding screw and position the regulator button again with gentle manual pressure.

## INSTALLATION ET MONTAGE:

F

Le thermostat doit être situé, pour obtenir un fonctionnement optimal, à 1,5 mètres du sol approximativement, et en évitant toujours de le situer à un endroit propice aux courants d'air et aux sources de chaleur, voir Figure A.

Il peut être aussi bien fixé au moyen d'un boîtier de connexion encastré, ou bien directement contre le mur, en utilisant les deux orifices de la partie postérieure de la base du thermostat. (Il est important de le situer sur une superficie complètement plane non rugueuse et en utilisant des vis dont la mesure doit être 3x22 mm au maximum).

1. Extraire le bouton de réglage en faisant pression de manière très douce vers vous en utilisant un tournevis fin qu'il faudra placer entre le bouton et le boîtier.
2. Dévisser l'unique vis pour pouvoir retirer le boîtier.
3. Fixer la base du thermostat directement contre le mur ou au boîtier électrique.
4. Connecter les câbles électriques aux bornes en respectant le schéma de connexions qui figure à l'intérieur du boîtier du thermostat.
5. Monter le boîtier en vissant la vis correspondante et placer de nouveau le bouton de réglage en faisant une légère pression manuelle.

## INSTALLATIE EN MONTAGE:

NL

Voor het optimaal functioneren moet de thermostaat op ongeveer 1,5m boven de grond gemonteerd worden, bovendien dient men luchtstromingen en warmtebronnen te vermijden, zie figuur A.

De thermostaat kan bevestigd worden door middel van de 2 openingen in de achterwand van het toestel.

(Het is belangrijk de thermostaat te bevestigen op een volledig vlak en glad oppervlak gebruik makend van schroeven met maximum afmetingen 3x22mm)

1. Verwijder de regelknop door lichte druk uit te oefenen naar u toe met een schroevendraaier die u plaatst tussen de knop en de doos.
2. Verwijder de enige vijs om de doos te verwijderen.
3. Bevestig de achterkant van de thermostaat direct tegen de muur.
4. Verbind de elektrische kabels volgens het aansluitschema dat zich aan de binnenkant van de thermostaat bevindt.
5. Stel de thermostaat samen door het plaatsen van de corresponderende Schroef en de regelknop (licht drukken).