

Cosypack Modulaire | Finimetal



Réf COMOPA2B



Réf COMOPA3B



Réf COMOPA4B



Réf COMOPA5B



Réf COMOPA6B




Réf COMOPA7B



Réf COMOPA8B


Voir les produits Finimetal : https://www.domomat.com/553_finimetal

Retrouvez tous les produits Finimetal
chez Domomat !





COSYTHERM

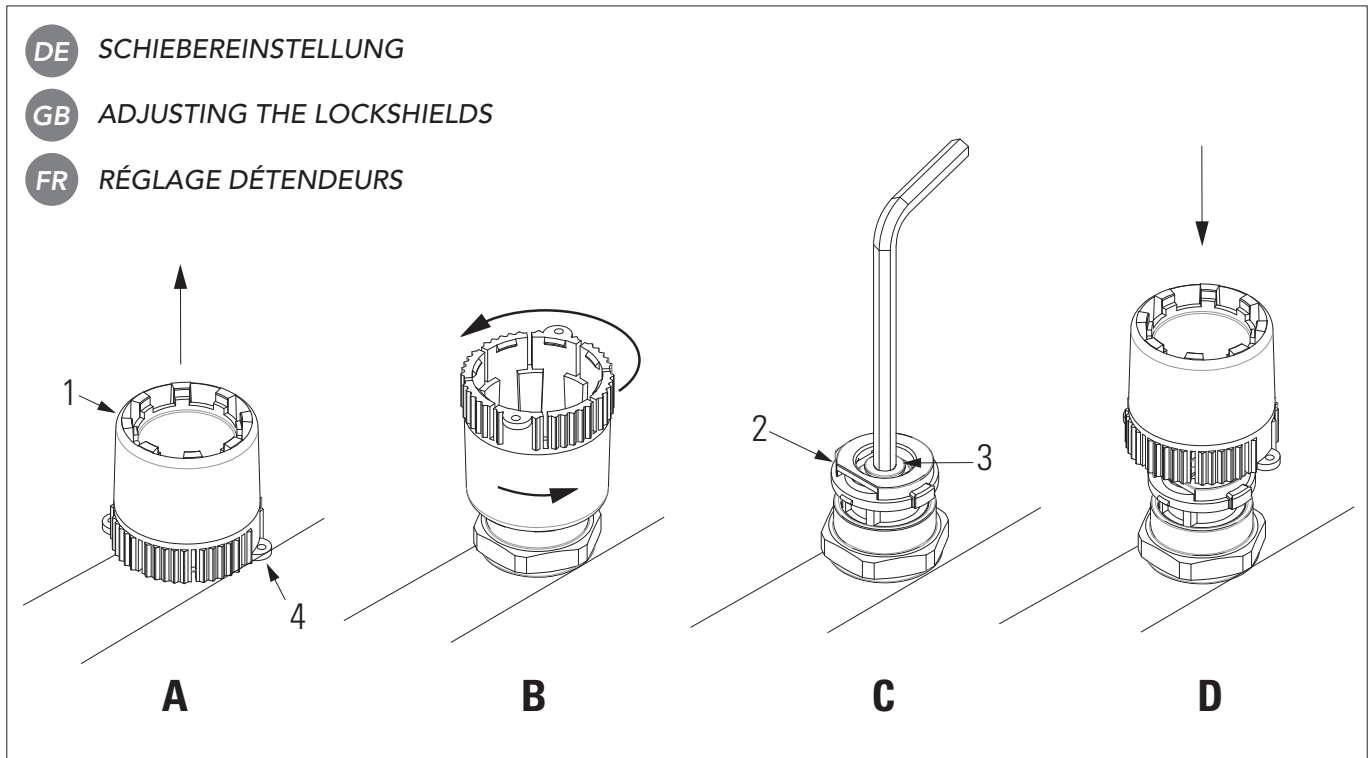

DE SCHIEBEREINSTELLUNG

GB ADJUSTING THE LOCKSHIELDS

FR RÉGLAGE DÉTENDEURS

DE SCHIEBEREINSTELLUNG

Die Einstellung wird wie folgt vorgenommen:

A - Die Abdeckkappe **1** abnehmen.

B - Die Abdeckkappe umdrehen und mit der in ihr vorhandenen Vertiefung den Halter **2** von Hand drehen bis er ganz geöffnet ist.

C - Mit einem Inbusschlüssel CH 4 den Regler **3** bis zum Anschlag ganz anziehen. Jetzt kann der Schieber eingestellt werden. Den Regler **3** um die gewünschten

D - Drehungen aufdrehen.

Die Abdeckkappe wieder anbringen. Zusätzlich kann die Abdeckkappe mit einer Plombe versiegelt werden, hierzu benutzt man die Öffnungen auf den Rippen **4**, dadurch ist sie direkt am Kollektor gesichert und jede Handanlegung ist ausgeschlossen.

GB ADJUSTING THE LOCKSHIELD

Adjust as follows:

A - Remove cap **1** A.

B - Turn the cap over and with the imprint in it manually turn the stopper **2** until reaching the fully open position.

C - Use a mm 4 Allen key close the adjustment screw clockwise **3**, completely, until reaching end of stroke.

The lockshield is now ready for flow setting. Unscrew the adjustments screw anticlockwise **3**, by the desired number of turns (please use graph below).

D - Insert the cap again.

It is now possible to seal the cap into position using lead, taking advantage of the holes present in the fins **4** in order to fasten it directly to the manifold, plus making tampering impossible.

FR REGLAGE DU DÉBIT - ENTREE

L'opération de réglage est exécutée de la manière suivante:

A - Oter le bouchon **1**.

B - Retourner le bouchon et au moyen de l'empreinte interne, tourner manuellement le détendeur **2** de manière à obtenir la position d'ouverture complète.


C - A l'aide d'une clé hexagonale CH 4, visser complètement et à fond jusqu'à la butée du régulateur **3**. Le détendeur est à présent prêt pour le réglage. Dévisser le régulateur **3** du nombre de tours désiré.

D - Introduire à nouveau le bouchon.

Il est également possible de sceller le bouchon à la position obtenue en posant un plombage sur les perçages situés sur les ailettes **4** de manière à le fixer directement au collecteur et prévenir de cette manière toute manipulation.



DIAGRAMM VERTEILER MIT SCHIEBER / DIAGRAMS MANIFOLD WITH LOCKSHIELD / DIAGRAMMES COLLECTEUR AVEC DÉTENDEUR

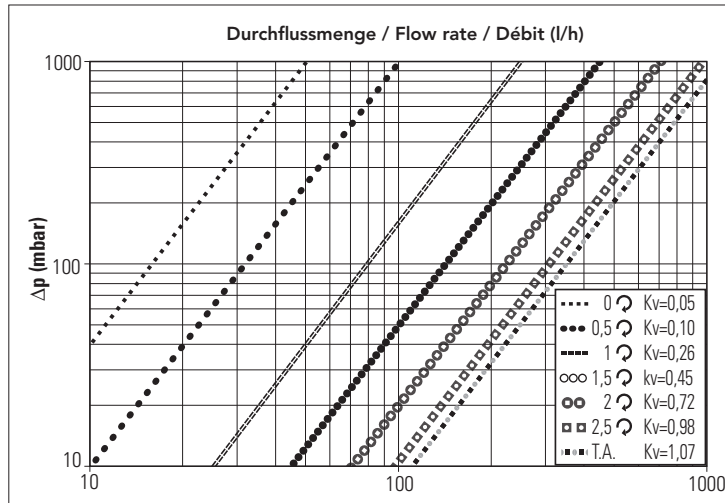


Druckverluste (Ventil* + Schieber)
Pressure drop (Valves* + Lockshields)
Pertes de charge (Vanne*+ Detendeur)

* Ganz offenes Ventil / Valve fully open /
Vanne complètement ouverte

☉ = Anzahl der Drehungen für Regleröffnung **3**
no. of turns for opening adjustment device **3**
n° tours pour ouverture du régulateur **3**

Δp = Vorlauf + Rücklauf /
One way + return /
Détendeur + retour /

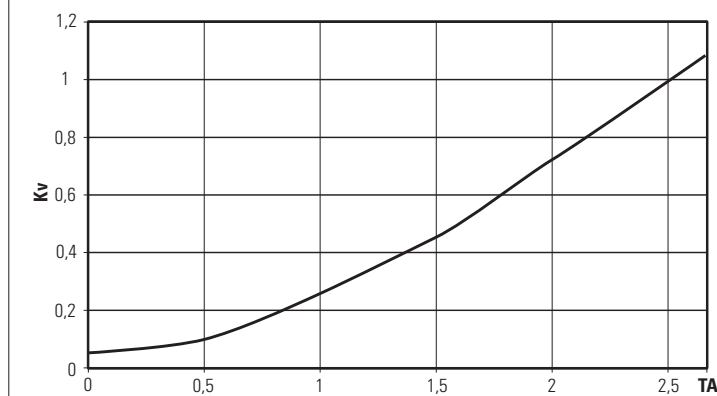

K_v-Werte der einzelnen Öffnungen
(Ventil* + Schieber)
K_v values according to different openings
(Valves* + Lockshields)
Valeurs de K_v aux différentes ouvertures
(Vanne*+ Detendeur)

* Ganz offenes Ventil / Valve fully open /
Vanne complètement ouverte

TA: GANZ OFFEN. Die genannten Werte wurden
bei einer Wassertemperatur von 15 °C gewonnen

TA: ALL OPEN. The above values refer to water
temperature at 15 °C

TA: COMPLÈTEMENT OUVERT. Les valeurs indiquées
sont obtenues avec l'eau à température de 15°C

